

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTC7X

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Imprópria

De acordo com o Decreto-Lei nº 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio
Para mais informação, consulte <http://snirh.pt>; www.apambiente.pt

Bacia Hidrográfica: Rio Sado

Massa de água: PT06SAD1273

Concelho: Cuba


ÉPOCA BALNEAR 2023

3 de junho a 1 de outubro

Frequência de amostragem: Semanal

Ponto de amostragem: Longitude -7,918023, Latitude: 38,288461
Sistema de coordenadas Datum ETRS89

Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos

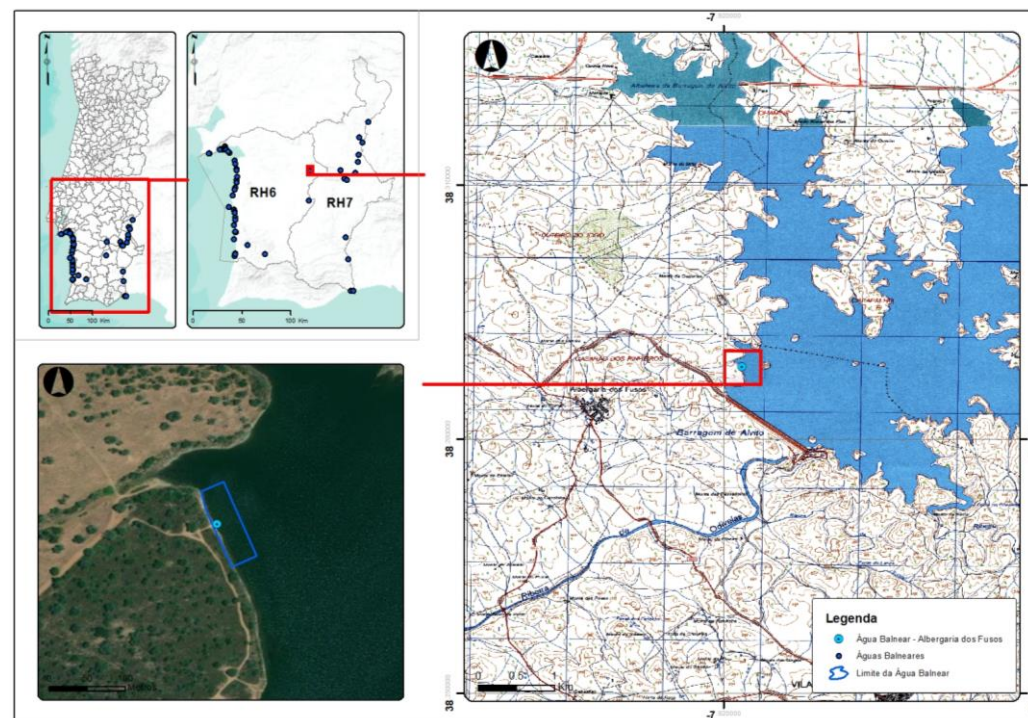

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTC7X

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

To comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei nº 113/2012
For further information, see <http://snirh.pt>; www.apambiente.pt

River basin: Guadiana Sado

Water body: : PT06SAD1273

Municipality: Cuba

BATHING SEASON 2023

From June 3rd to October 1st

Sampling frequency: Weekly

Location of monitoring point: : Longitude -7,918023; Latitude: 38,288461
Coordinate system Datum ETRS89

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Durante a época balnear o local caracteriza-se por precipitação média de 14 mm, temperatura média do ar 22,7 °C, direcção do vento predominante de E/SE e aproximadamente 10 h diárias de sol. A praia tem uma extensão de frente de praia de 80 m.

SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO

POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Improvável ou de Risco baixo

Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2022	79
--	----

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Em 2022, por precaução foi ativado o desaconselhamento da água balnear devido a obras. A água balnear não está sujeita a qualquer influência negativa que afete a sua qualidade microbiológica, não se prevendo que ocorram episódios de poluição que possam prejudicar a qualidade da água balnear.

SISTEMA DE ALERTA

Face à existência de potencial proliferativo de blooms de cianobactérias adotou-se o procedimento de inspeção visual in situ e monitorização laboratorial de clorofila-a e análise qualitativa de cianobactérias.

BATHING WATER DESCRIPTION

During the bathing season the site is characterized by average rainfall of 14 mm, average air temperature of 22,7 °C, prevailing wind direction from E/SE and up to 10 daily hours of sunshine. This sandy sea beach has an length of 80m.

IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED

SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)

Unlikely or Low risk

NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2022	79
---	----

POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER

In 2022, as a precaution, the banning of bathing water was activated due to works. Bathing water is not subject to any negative influence that affects its microbiological quality, and episodes of pollution that could impair the quality of bathing water are not expected.

ALERT SYSTEM

In view of the existence of proliferative potential of cyanobacterial blooms, the procedure of visual inspection in situ and laboratory monitoring of chlorophyll-a and qualitative analysis of cyanobacteria was adopted.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Provável	Improvável	Provável

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	Likely	UnLikely	Likely

CONTACTOS ÚTEIS	CONTACTS		USEFUL CONTACTS	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo	218430000/266768200		geral@apambiente.pt/arhalt.geral@apambiente.pt
	Câmara Municipal de Cuba	284419900		geral@cm-cuba.pt
	Delegado Regional de Saúde do Alentejo	266758770		mario.santos@arsalentejo.min-saude.pt
	Águas Publicas do Alentejo, SA	284101100	geral@agda.pt	