

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCW7M

**Classificação da qualidade da água**

“Nova”

Sem Classificação

De acordo com o Decreto-Lei nº 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio

Para mais informação, consulte <http://snirh.pt>; [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

**Bacia Hidrográfica:** Albufeira de Alqueva

**Massa de água:** PT07GUA1487A

**Concelho:** Moura


**ÉPOCA BALNEAR 2023**

1 de agosto a 1 de outubro

**Frequência de amostragem:** Semanal

**Ponto de amostragem:** Longitude: -7,48673; Latitude: 38,201883  
Sistema de coordenadas Datum ETRS89

**Praia do Lago**

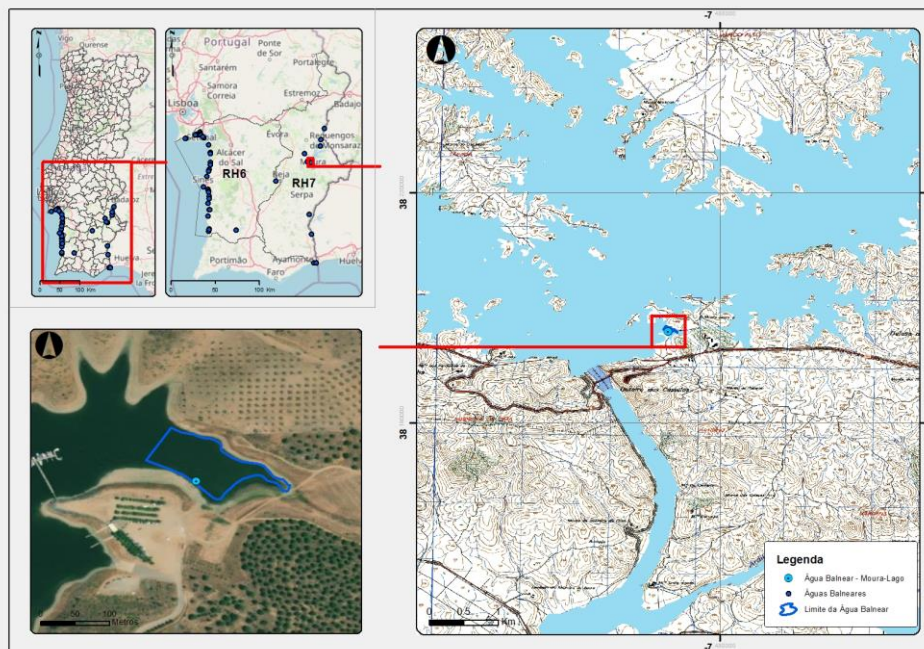

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCW7M

**Water quality classification**

“New”

Without Classification

To comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei nº 113/2012

For further information, see <http://snirh.pt>; [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

**River basin:** Albufeira de Alqueva

**Water body:** PT07GUA1487A

**Municipality:** Moura

**BATHING SEASON 2023**

From August 1st to October 1st

**Sampling frequency:** Weekly

**Location of monitoring point:** Longitude -7,48673 Latitude: 38,201883  
Coordinate system Datum ETRS89

| DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR  |   | BATHING WATER DESCRIPTION  |   |
|--|---|--|---|
| Durante a época balnear o local caracteriza-se por precipitação média de 14 mm, temperatura média do ar 22,7 °C, direcção do vento predominante de E/SE e aproximadamente 10 h diárias de sol. A praia tem uma extensão de frente de praia de 440 m. |   | During the bathing season the site is characterized by average rainfall of 14 mm, average air temperature of 22.7 °C, prevailing wind direction from E/SE and up to 10 daily hours of sunshine. This sandy sea beach has an length of 440 m. |   |
| SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO  |   | IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED   |   |
| POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)   |   | SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)  |   |
| Improvável ou de Risco baixo   |   | UnLikely or Low risk   |   |
| Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2022   | Nenhum  | NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2022  | None  |
| POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR   |   | POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER   |   |
| A água balnear não está sujeita a qualquer influência negativa que afete a sua qualidade microbiológica, não se prevendo que ocorram episódios de poluição que possam prejudicar a qualidade da água balnear.  |   | The bathing water is not subject to any negative influence regarding its microbiological quality, it is not expected to occur any pollution episodes that may affect bathing water quality.  |   |
| SISTEMA DE ALERTA  | Face à existência de potencial proliferativo de blooms de cianobactérias adotou-se o procedimento de inspeção visual in situ e monitorização laboratorial de clorofila-a e análise qualitativa de cianobactérias. | ALERT SYSTEM   | In view of the existence of proliferative potential of cyanobacterial blooms, the procedure of visual inspection in situ and laboratory monitoring of chlorophyll-a and qualitative analysis of cyanobacteria was adopted.. |
| POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO  | CIANOACTÉRIAS<br>Provável   | MACROALGAS<br>Improvável   | FITOPLÂNTON<br>Provável   |
| POTENTIAL FOR PROLIFERATION  | CYANOACTERIA<br>Likely  | MACROALGAE<br>UnLikely   | PHYTOPLANKTON<br>Likely   |
| CONTACTOS ÚTEIS  | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo   | 218430000/266768200  | geral@apambiente.pt/arhalt.geral@apambiente.pt  |
|  | Câmara Municipal de Moura   | 266619030  | cmmoura@cm-moura.pt   |
|  | Delegado Regional de Saúde do Alentejo  | 266758770  | mario.santos@arsalentejo.min-saude.pt   |
|  | Águas Publicas do Alentejo, SA  | 284101100  | geral@agda.pt   |
|  |   |  | USEFUL CONTACTS   |