

## INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCE8X

## Cinco Reis

## INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCE8X



### Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Imprópria

Classificação de 2021, de acordo com o Decreto-Lei nº 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio. Para mais informação, consulte <http://snirh.pt>; [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

**Bacia Hidrográfica:** Rio Guadiana

**Massa de água:** PT07GUA1487A


**Concelho:** Beja

**ÉPOCA BALNEAR 2024**

15 de junho a 15 de setembro

**Frequência de amostragem:** Mensal

**Ponto de amostragem:** Longitude -7,93589°; Latitude: 38,01273°  
Sistema de coordenadas ETRS89 (EPSG:4258)

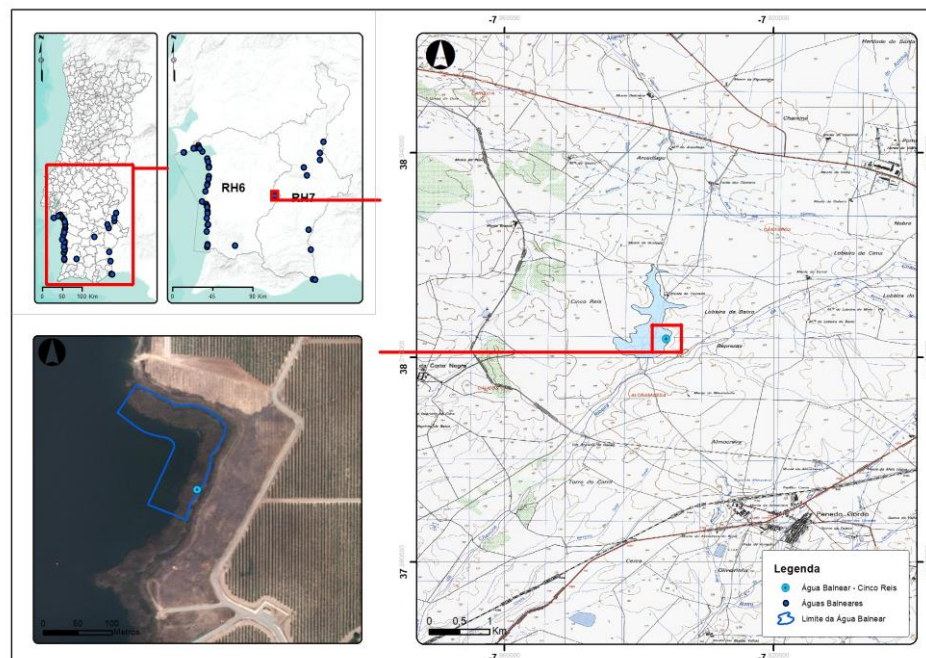

### Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification in 2021, to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei nº 113/2012. For further information, see <http://snirh.pt>; [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

**River basin:** Guadiana River

**Water body:** : PT07GUA1487A

**Municipality:** Beja

**BATHING SEASON 2024**

From June 15th to September 15th

**Sampling frequency:** Monthly

**Location of monitoring point:** Longitude -7,93589°; Latitude: 38,01273°  
Coordinate system ETRS89 (EPSG:4258)

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR	
Durante a época balnear o local caracteriza-se por precipitação média de 7,9 mm, temperatura média do ar 23,6 °C, direcção do vento predominante de NW e aproximadamente 10 h diárias de sol. A praia tem uma extensão de frente de praia de 350 m.	
<b>SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO</b>	
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)	
Improvável ou de Risco baixo	
<b>Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023</b>	Não aplicável

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR	
A água balnear não está sujeita a qualquer influência negativa que afete a sua qualidade microbiológica, não se prevendo que ocorram episódios de poluição que possam prejudicar a qualidade da água balnear.	
<b>SISTEMA DE ALERTA</b>	Face à existência de potencial proliferativo de blooms de cianobactérias adotou-se o procedimento de inspeção visual <i>in situ</i> e monitorização laboratorial de clorofila-a, com comunicação ao Delegado Regional de Saúde do Alentejo.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CYANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Provável	Improvável	Provável

BATHING WATER DESCRIPTION	
During the bathing season the site is characterized by average rainfall of 7.9 mm, average air temperature of 23.6 °C, prevailing wind direction from NW and up to 10 daily hours of sunshine. This sandy sea beach has an length of 350 m.	
<b>IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED</b>	
SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)	
UnLikely or Low risk	
<b>NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023</b>	Not applicable

POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER	
The bathing water is not subject to any negative influence regarding its microbiological quality, it is not expected to occur any pollution episodes that may affect bathing water quality.	
<b>ALERT SYSTEM</b>	In view of the existence of proliferative potential of cyanobacterial blooms, the procedure of visual inspection in situ and laboratory monitoring of chlorophyll-was adopted with communication to the Alentejo Regional Health Delegate.

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	Likely	UnLikely	Likely

CONTACTOS ÚTEIS	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo		geral@apambiente.pt/arhalt.geral@apambiente.pt		USEFUL CONTACTS
	Câmara Municipal de Beja		geral@cm-beja.pt/ marisa.saturnino@cm-beja.pt		
	Delegado Regional de Saúde do Alentejo		mario.santos@arsalentejo.min-saude.pt		
	Águas Publicas do Alentejo, SA		geral@agda.pt		