

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCW3P

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos


- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Douro
Massa de água: PT03DOU0415
Concelho: Freixo de Espada à Cinta

ÉPOCA BALNEAR 2024: 29 de junho a 8 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal

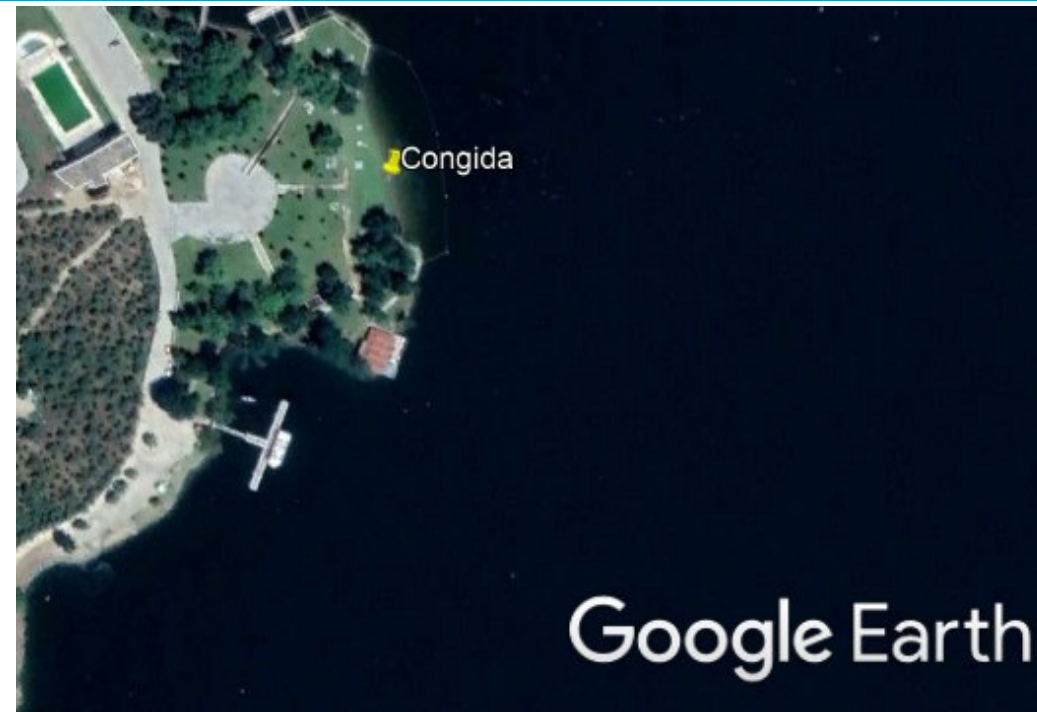

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCW3P

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Douro
Water body: PT03DOU0415
Municipality: Freixo de Espada à Cinta

BATHING SEASON 2024: From June 29th to September 8th
Sampling frequency: Every 2 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.076552°; Long: -6.778650°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION				
Praia rural com extenso relvado, localizada na margem direita do rio Douro, com uma área de banhos delimitada.				Rural beach with extensive lawn, located on the right bank of the Douro River, with a delimited bathing area.				
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED				
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)				
Improvável, pode no entanto ocorrer em situações de aumento de caudais das ribeiras afluentes após fortes chuvadas que provoquem o arrastamento de carga microbológica, ou devido a descargas de efluentes não tratados em caso de avaria da ETAR de Freixo de Espada à Cinta ou de avaria da estação elevatória.				Unlikely, it may, however, occur in situations of increased flow of the tributary streams after heavy rains that cause the dragging of microbiological load, or due to untreated effluent discharges in the event of a breakdown of the Freixo de Espada à Cinta WWTP or a breakdown of the pumping station.				
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023		30 dias		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023		30 days		
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER				
Contaminação fecal que pode ter origem principalmente na Rib.ª de Canada, no Rib.ª da Congida ou em caso de avaria da ETAR de Freixo de Espada à Cinta ou da estação elevatória.				Faecal contamination which may originate mainly from the tributaries Canada and Congida or due from the malfunction from WWTP of Freixo de Espada à Cinta.				
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.		
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CYANOBACTÉRIAS	Provável, há historial de ocorrência	MACROALGAS	Improvável	FITOPLÂNCTON	Provável, há historial de ocorrência	
POTENCIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA	Likely, it happened before	MACROALGAE	Unlikely	PHYTOPLANKTON	Likely, it happened before	
CONTACTOS	Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta		279658160	geral@cm-fec.pt		www.cm-freixoespadacinta.pt		Local Authority
	SEPNA-GNR – Comando Territorial de Bragança		961194282	ct.bgc.sepna@gnr.pt		www.gnr.pt		Authority
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority
	Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.		259309370	geral@adnorte.pt		www.adnorte.pt		Sanitary Authority
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte		223400000	arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency