

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCK3E

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos


- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Douro
Massa de água: PT03DOU0436
Concelho: Moimenta da Beira

ÉPOCA BALNEAR 2024: 1 de julho a 1 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal

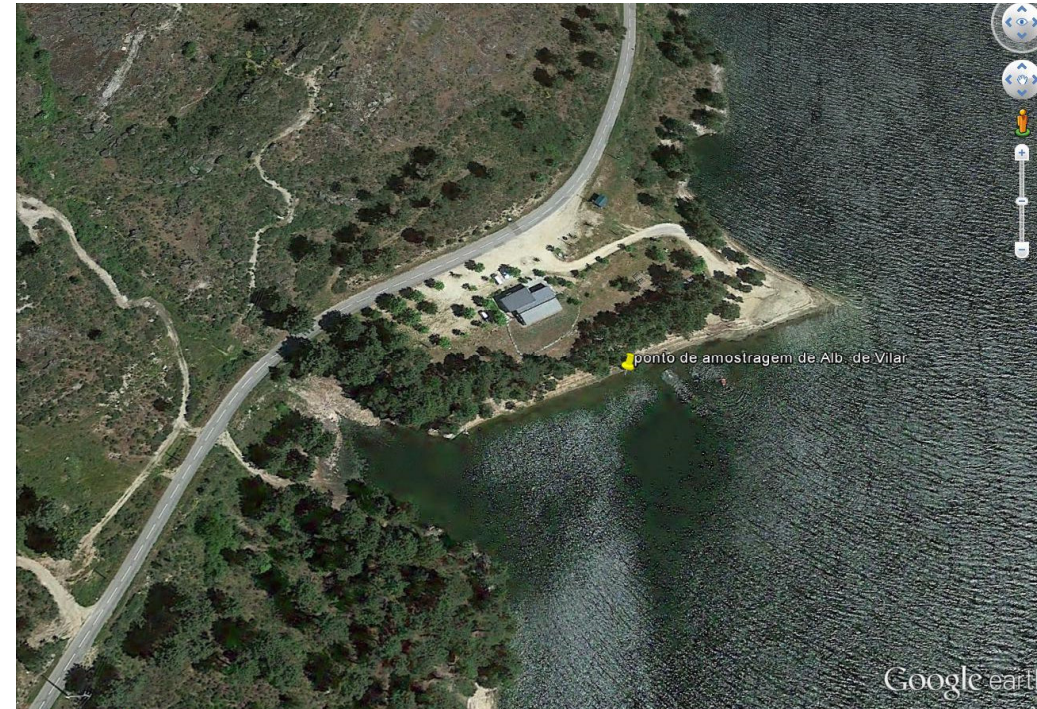

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCK3E

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Douro
Water body: PT03DOU0436
Municipality: Moimenta da Beira

BATHING SEASON 2024: From July 1st to September 1st
Sampling frequency: Every 2 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 40.96388°; Long: -7.54372°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION			
Praia rural com substrato de areia e inserida em zona florestal. Existe um bar, instalações sanitárias e parque de merendas.				Rural beach with sandy substrate and inserted in a forest area. There is a bar, toilets and a picnic area.			
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED			
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)			
Improvável, podendo ocorrer devido a descarga de efluente não tratado em caso de avaria da EEAR.				Unlikely, but may occur due to discharges of untreated effluents from the waste water pumping station.			
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023		Nenhum		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023		None	
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER			
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na rede de águas residuais.				Faecal contamination which may originate mainly from the wastewater network.			
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.	
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON	POTENTIAL FOR PROLIFERATION		
		Moderado	Moderado	Moderado	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
					Moderated	Moderated	Moderated
CONTACTOS	Câmara Municipal de Moimenta da Beira			254520070	geral@cm-moimenta.pt	www.cm-moimenta.pt	Local Authority
	SEPNA-GNR – Comando Territorial de Viseu			232467940	ct.vis.sepna@gnr.pt	www.gnr.pt	Authority
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.			220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.arsnorte.min-saude.pt	Health Authority
	Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.			259309370	geral@adnorte.pt	www.adnorte.pt	Sanitary Authority
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte			223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt	Environment Agency