

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCN2U

**Classificação da qualidade da água**



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má


Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Lima  
Massa de água: PTCOST1  
Concelho: Viana do Castelo

ÉPOCA BALNEAR 2021: 12 de junho a 12 de setembro  
Frequência de amostragem: De 3 em 3 semanas

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.848705°; Long: -8.418044°

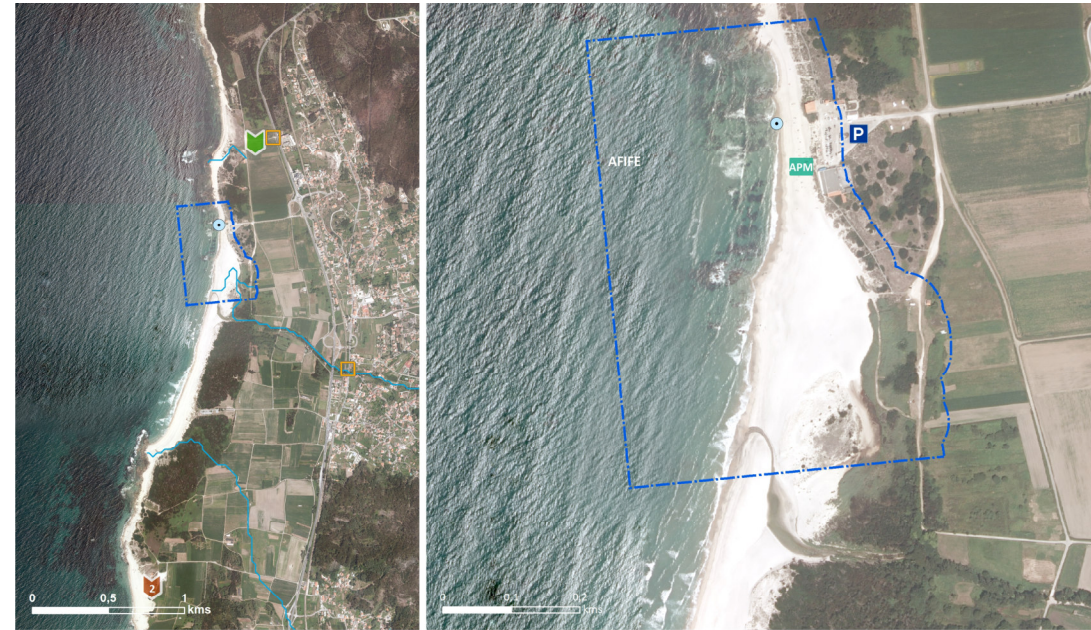

LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**  
 - Limite da Água Balnear  
 - Ponto de Monitorização  
 - Linha de Água

**SERVIÇOS DISPONÍVEIS**  
 - Apoio de Praia Mínimo  
 - Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO:  
**AFIFE**

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCN2U

**Water quality classification**



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

River basin: Lima  
Water body: PTCOST1  
Municipality: Viana do Castelo

BATHING SEASON 2021: From June 12th to September 12th  
Sampling frequency: Every 3 weeks

**DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR**

Praia rural com areal extenso delimitado por sistema dunar consolidado com algumas zonas sujeitas a processos erosivos. Enrocamento aderente a sul associado à intervenção no decurso dos temporais de 1978/1979.

**SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO**

**POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)**

Improável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo da ribeira afluyente em situações de precipitação, por arrastamento de carga microbiológica ou devido a descarga de efluentes não tratados em caso de avaria da estação elevatória.

**Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2020** A prática balnear não esteve desaconselhada/interdita.

**POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR**

Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na ribeira de Cabanas que desagua próximo da praia ou na rede de saneamento existente no local.

**SISTEMA DE ALERTA** Ainda não está implementado.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Baixo, não há historial de ocorrência	Moderado, há historial de ocorrência de blooms	Baixo, não há historial de ocorrência

**BATHING WATER DESCRIPTION**

Rural beach with a wide sand strip bordered by a dune system consolidated in with some areas subject to erosion processes. Existence of a southern rockfill, associated with the intervention after the 1978/1979 storms.

**IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED**

**SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)**

Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributary in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to discharges of untreated effluents, in the event of malfunction in the wastewater pumping station.

**NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2020** The bathing wasn't prohibited in the last season.

**POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER**

Faecal contamination which may originate mainly from de Cabanas creek, that empties near the beach, or from the local sewerage network.

**ALERT SYSTEM** Not yet implemented.

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	Unlikely	Likely	Unlikely

CONTACTOS	Câmara Municipal de Viana do Castelo		258809300	cmviana@cm-viana-castelo.pt	www.cm-viana-castelo.pt	Local Authority	CONTACTS
	Capitania do Porto de Viana do Castelo		258 070 570 / 916 352 353	capitania.vcastelo@amn.pt	http://autoridademaritima.marinha.pt	Authority	
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.arsnorte.min-saude.pt	Health Authority	
	Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Noroeste, S.A.		253919020	geral@adnoroeste.pt	http://www.adnoroeste.pt	Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte		223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt	Environment Agency	