

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTC3V

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos


★ ★ ★ Excelente
★ ★ Boa
★ Aceitável
— Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Lima
Massa de água: PTCOST1
Concelho: Viana do Castelo

ÉPOCA BALNEAR 2021: 12 de junho a 12 de setembro
Frequência de amostragem: De 3 em 3 semanas

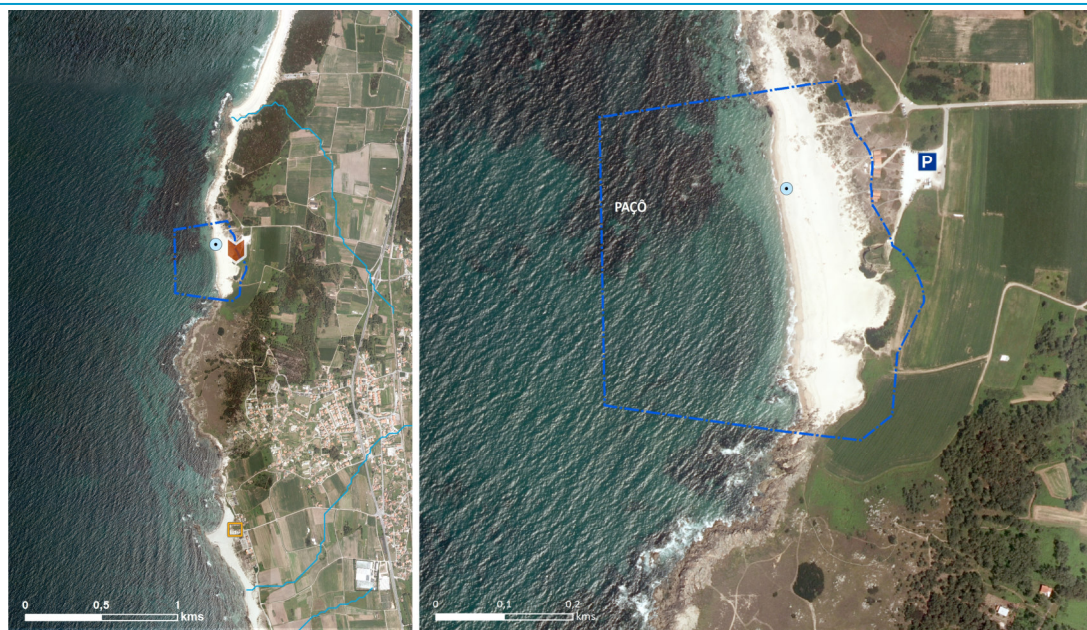

LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**
— Limite da Água Balnear
● Ponto de Monitorização
— Linha de Água

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
P Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO:
PAÇÔ

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTC3V

Water quality classification



Excellent bathing water quality

★ ★ ★ Excellent
★ ★ Good
★ Sufficient
— Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Lima
Water body: PTCOST1
Municipality: Viana do Castelo

BATHING SEASON 2021: From June 12th to September 12th
Sampling frequency: Every 3 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.695667°; Long: -8.852056°

| DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR | | | | BATHING WATER DESCRIPTION | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|---|----------|--------------------|
| Praia rural, com areal extenso com sistema dunar consolidado em acreção. | | | | Rural beach with wide sand strip and consolidated dune system in accretion. | | | | |
| SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO | | | | IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED | | | | |
| POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas) | | | | SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours) | | | | |
| Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo da ribeira afluente em situações de precipitação, por arrastamento de carga microbológica e devido a adubações (com chorumes) exageradas. | | | | Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributary in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to exaggerated fertilization with manure. | | | | |
| Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2020 | | A prática balnear não esteve desaconselhada/interdita. | | NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2020 | | The bathing wasn't prohibited in the last season. | | |
| POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR | | | | POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER | | | | |
| Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na rede de drenagem agrícola existente no local ou no ribeiro do Bico que desagua próximo da praia. | | | | Faecal contamination which may originate mainly from the local agricultural drainage network or from the creek (do Bico) that empties near the beach. | | | | |
| SISTEMA DE ALERTA | | Ainda não está implementado. | | ALERT SYSTEM | | Not yet implemented. | | |
| POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO | | CIANOBACTÉRIAS | MACROALGAS | FITOPLÂNCTON | POTENTIAL FOR PROLIFERATION | | | |
| | | Baixo, não há historial de ocorrência. | Moderado, há historial de ocorrência de blooms. | Baixo, não há historial de ocorrência. | | | | CYANOBACTERIA |
| | | | | | Unlikely | Likely | Unlikely | |
| CONTACTOS | Câmara Municipal de Viana do Castelo | | | 258809300 | cmviana@cm-viana-castelo.pt | www.cm-viana-castelo.pt | | Local Authority |
| | Capitania do Porto de Viana do Castelo | | | 258 070 570 / 916 352 353 | capitania.vcastelo@amn.pt | http://autoridademaritima.marinha.pt | | Authority |
| | Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P. | | | 220411701 | directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt | www.arsnorte.min-saude.pt | | Health Authority |
| | Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Noroeste, S.A. | | | 253919020 | geral@adnoroeste.pt | http://www.adnoroeste.pt | | Sanitary Authority |
| | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte | | | 223400000 | arhn.geral@apambiente.pt | www.apambiente.pt | | Environment Agency |