

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCE8K

Classificação da qualidade da água




Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.
Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Douro
Massa de água: PTCOST3
Concelho: Vila Nova de Gaia

ÉPOCA BALNEAR 2024: 15 de junho a 15 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal

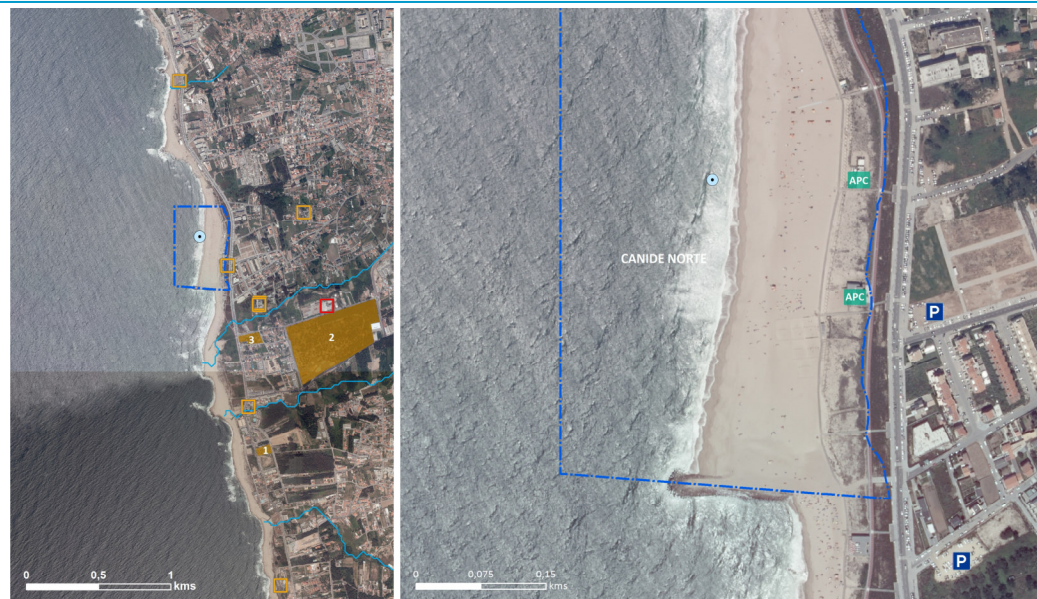

LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**
 Limite da Água Balnear
● Ponto de Monitorização
— Linha de Água
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
APC Apoio de Praia Completo
P Parque de Estacionamento
DESIGNAÇÃO:
CANIDE NORTE

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCE8K

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.
For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Douro
Water body: PTCOST3
Municipality: Vila Nova de Gaia

BATHING SEASON 2024: From June 15th to September 15th
Sampling frequency: Every 2 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.11694°; Long: -8.66444°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION						
Praia urbana, com morfologia arenosa, possuindo um extenso areal. Engloba as concessões Sereia da Costa Verde e Canide Norte.				Urban beach, with a sandy morphology, with an extensive sand. It encompasses the Sereia da Costa Verde and Canide Norte concessions.						
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED						
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)						
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo da linha de água afluente em situações de precipitação por arrastamento de carga microbológica e devido a descargas de efluentes não tratados em caso de avaria da estação-elevatória.				Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributary in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to malfunction in the wastewater pumping station with the consequent discharge of untreated effluent.						
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023		Nenhum		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023		None				
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER						
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na rede de saneamento existente no local e na pequena linha de água a norte do ponto de colheita.				Faecal contamination which may originate mainly from the local sewerage network, but also from a small waterline located north of the monitoring point.						
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.				
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CYANOBACTÉRIAS	Baixo, não há historial de ocorrência.	MACROALGAS	Moderado, há historial de ocorrência de blooms.	FITOPLÂNCTON	Baixo, não há historial de ocorrência.			
		Baixo, não há historial de ocorrência.	Moderado, há historial de ocorrência de blooms.	Baixo, não há historial de ocorrência.	POTENTIAL FOR PROLIFERATION	Unlikely	Likely	Unlikely		
CONTACTOS	Águas de Gaia, E.M., SA			223770460		info@aguasgaia.pt		www.aguasgaia.pt		Local Authority
	Capitania do Porto do Douro			222 070 970		capitania.douro@marinha.pt		www.amn.pt		Authority
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.			220411701		directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority
	Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas de Gaia, E.M., SA			223770460		info@aguasgaia.pt		www.aguasgaia.pt		Sanitary Authority
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte			223400000		arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency