

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCH8U

**Classificação da qualidade da água**




Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.  
Para mais informação, consulte [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**Bacia Hidrográfica: Douro**  
**Massa de água: PTCOST3**  
**Concelho: Vila Nova de Gaia**

**ÉPOCA BALNEAR 2024: 15 de junho a 15 de setembro**  
**Frequência de amostragem: Quinzenal**

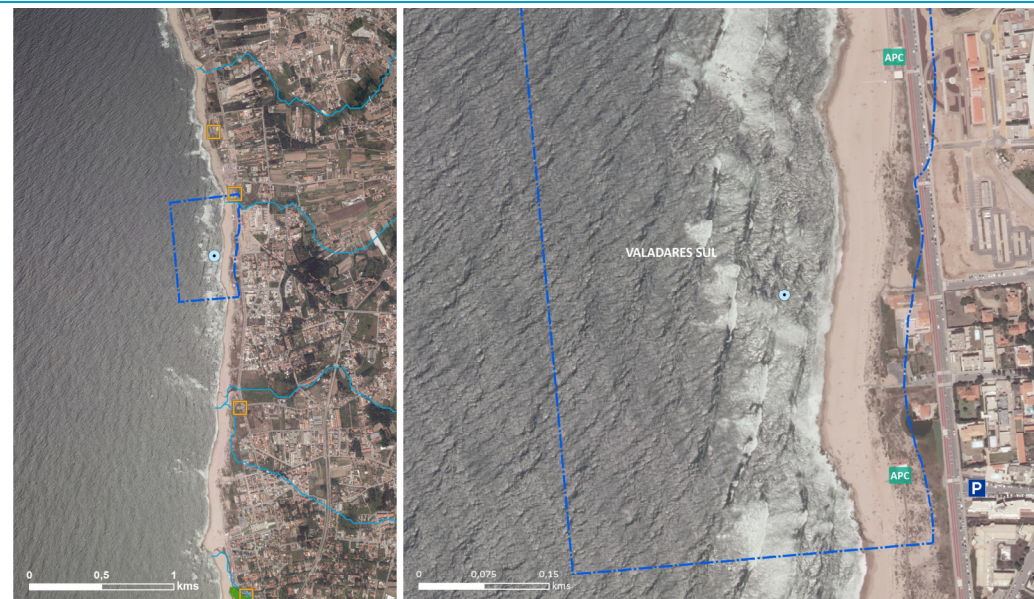

LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**  
  Limite da Água Balnear  
● Ponto de Monitorização  
— Linha de Água

**SERVIÇOS DISPONÍVEIS**  
APC Apoio de Praia Completo  
P Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO: **VALADARES SUL**

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCH8U

**Water quality classification**



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei 113/2012.  
For further information, see [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**River basin: Douro**  
**Water body: PTCOST3**  
**Municipality: Vila Nova de Gaia**

**BATHING SEASON 2024: From June 15th to September 15th**  
**Sampling frequency: Every 2 weeks**

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.086905°; Long: -8.657971°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION						
Praia urbana, com morfologia arenosa, possuindo um extenso areal. Engloba as concessões Praia do Sindicato, Valadares Sul e Atlântico				Urban beach with a wide strip of sand.						
<b>SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO</b>				<b>IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED</b>						
<b>POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)</b>				<b>SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)</b>						
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo da linha de água afluyente em situações de precipitação, devido ao arrastamento de carga microbiológica. Pode também ocorrer devido a descargas de efluentes não tratados em caso de avaria da estação elevatória.				Unlikely, but may occur due to excessive surface flow of the drainage network and tributaries, in rainfall situations, which lead to the entrainment of the microbiological load. It may also occur due to eventual malfunctions in the wastewater lifting station.						
<b>Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023</b>		Nenhum		<b>NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023</b>		None				
<b>POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR</b>				<b>POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER</b>						
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na rede de saneamento existente no local e também na ribeira de Valadares, afluyente à praia.				Faecal contamination which may originate from the local sanitation network but also from the tributary to the beach (ribeira de Valadares).						
<b>SISTEMA DE ALERTA</b>		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.		<b>ALERT SYSTEM</b>		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.				
<b>POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO</b>		<b>CYANOBACTÉRIAS</b>		<b>CYANOBACTERIA</b>		<b>CYANOBACTERIA</b>				
		Baixo, não há historial de ocorrência.		Moderado, há historial de ocorrência de blooms.		Unlikely				
<b>POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO</b>		<b>MACROALGAS</b>		<b>MACROALGAE</b>		<b>MACROALGAE</b>				
		Baixo, não há historial de ocorrência.		Baixo, não há historial de ocorrência.		Likely				
<b>POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO</b>		<b>FITOPLÂNCTON</b>		<b>PHYTOPLANKTON</b>		<b>PHYTOPLANKTON</b>				
		Baixo, não há historial de ocorrência.		Baixo, não há historial de ocorrência.		Unlikely				
<b>CONTACTOS</b>	Águas de Gaia, E.M., SA		223770460		info@aguasgaia.pt		www.aguasgaia.pt		Local Authority	
	Capitania do Porto do Douro		222 070 970		capitania.douro@marinha.pt		www.amn.pt		Authority	
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701		directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority	
	Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas de Gaia, E.M., SA		223770460		info@aguasgaia.pt		www.aguasgaia.pt		Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte		223400000		arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency	